


Undercentral PUC125F 02223-23
 Artikelnummer 25392

HOLTE
 SWEDEN

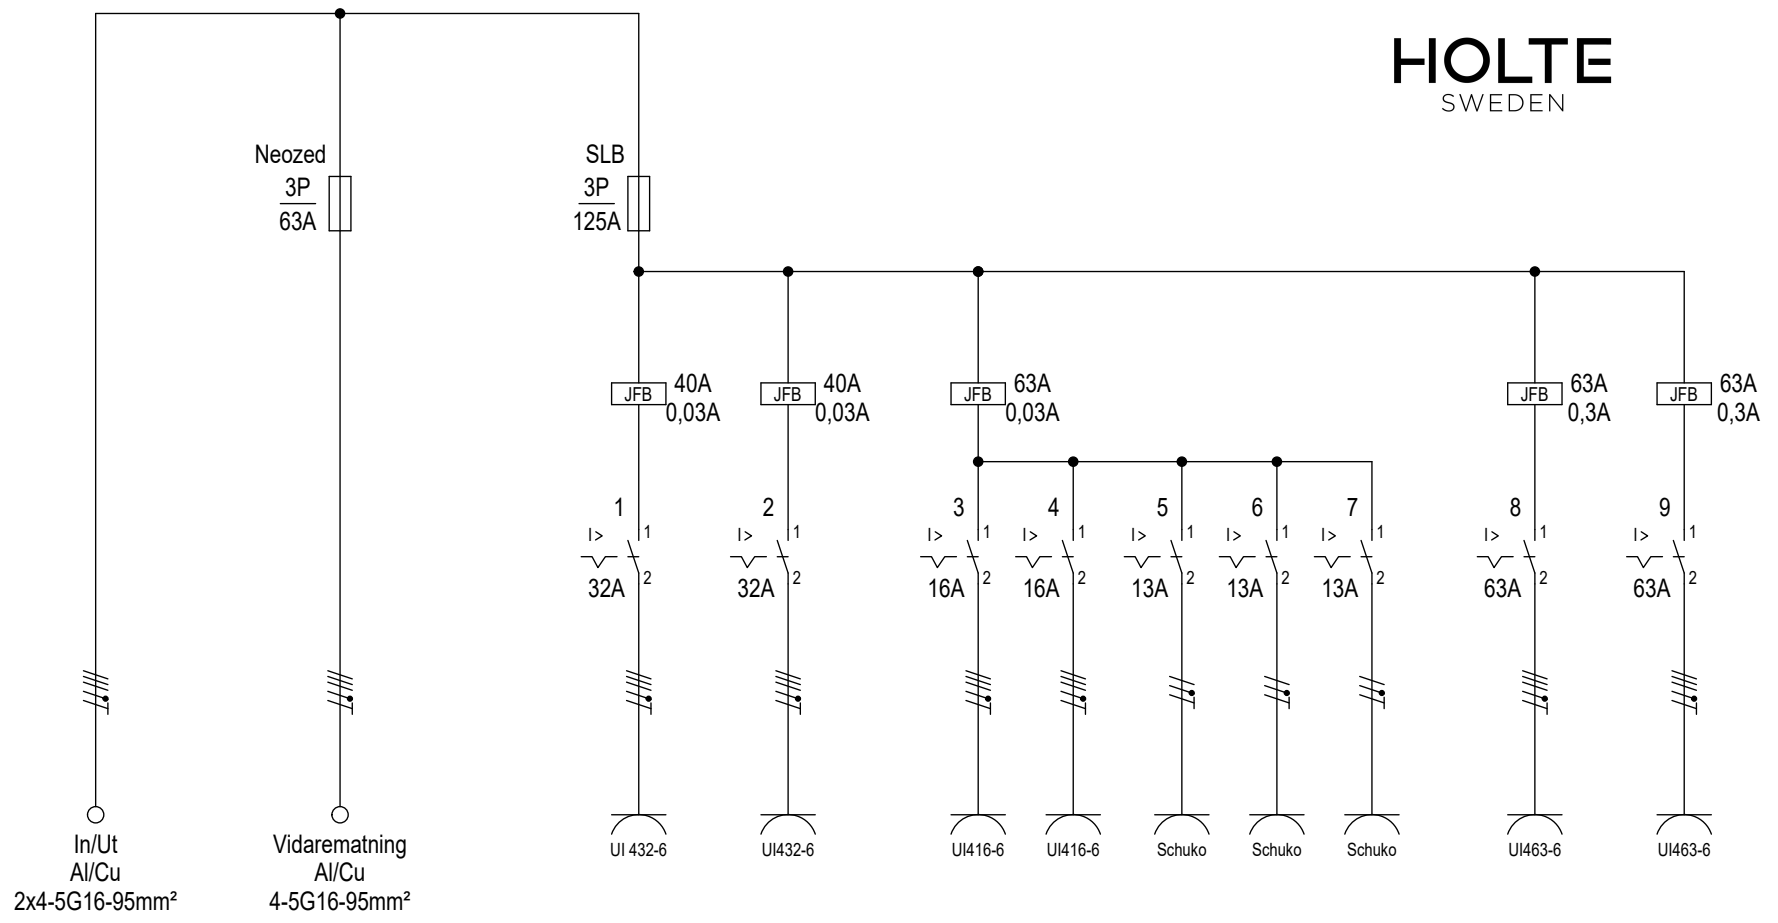

Jordfelsbrytare skall med testknapp testas minst var sjätte (6:e) månad.
 För kompletterande drift- och underhållsinstruktioner skanna QR-koden på produkten eller besök www.holtesweden.se